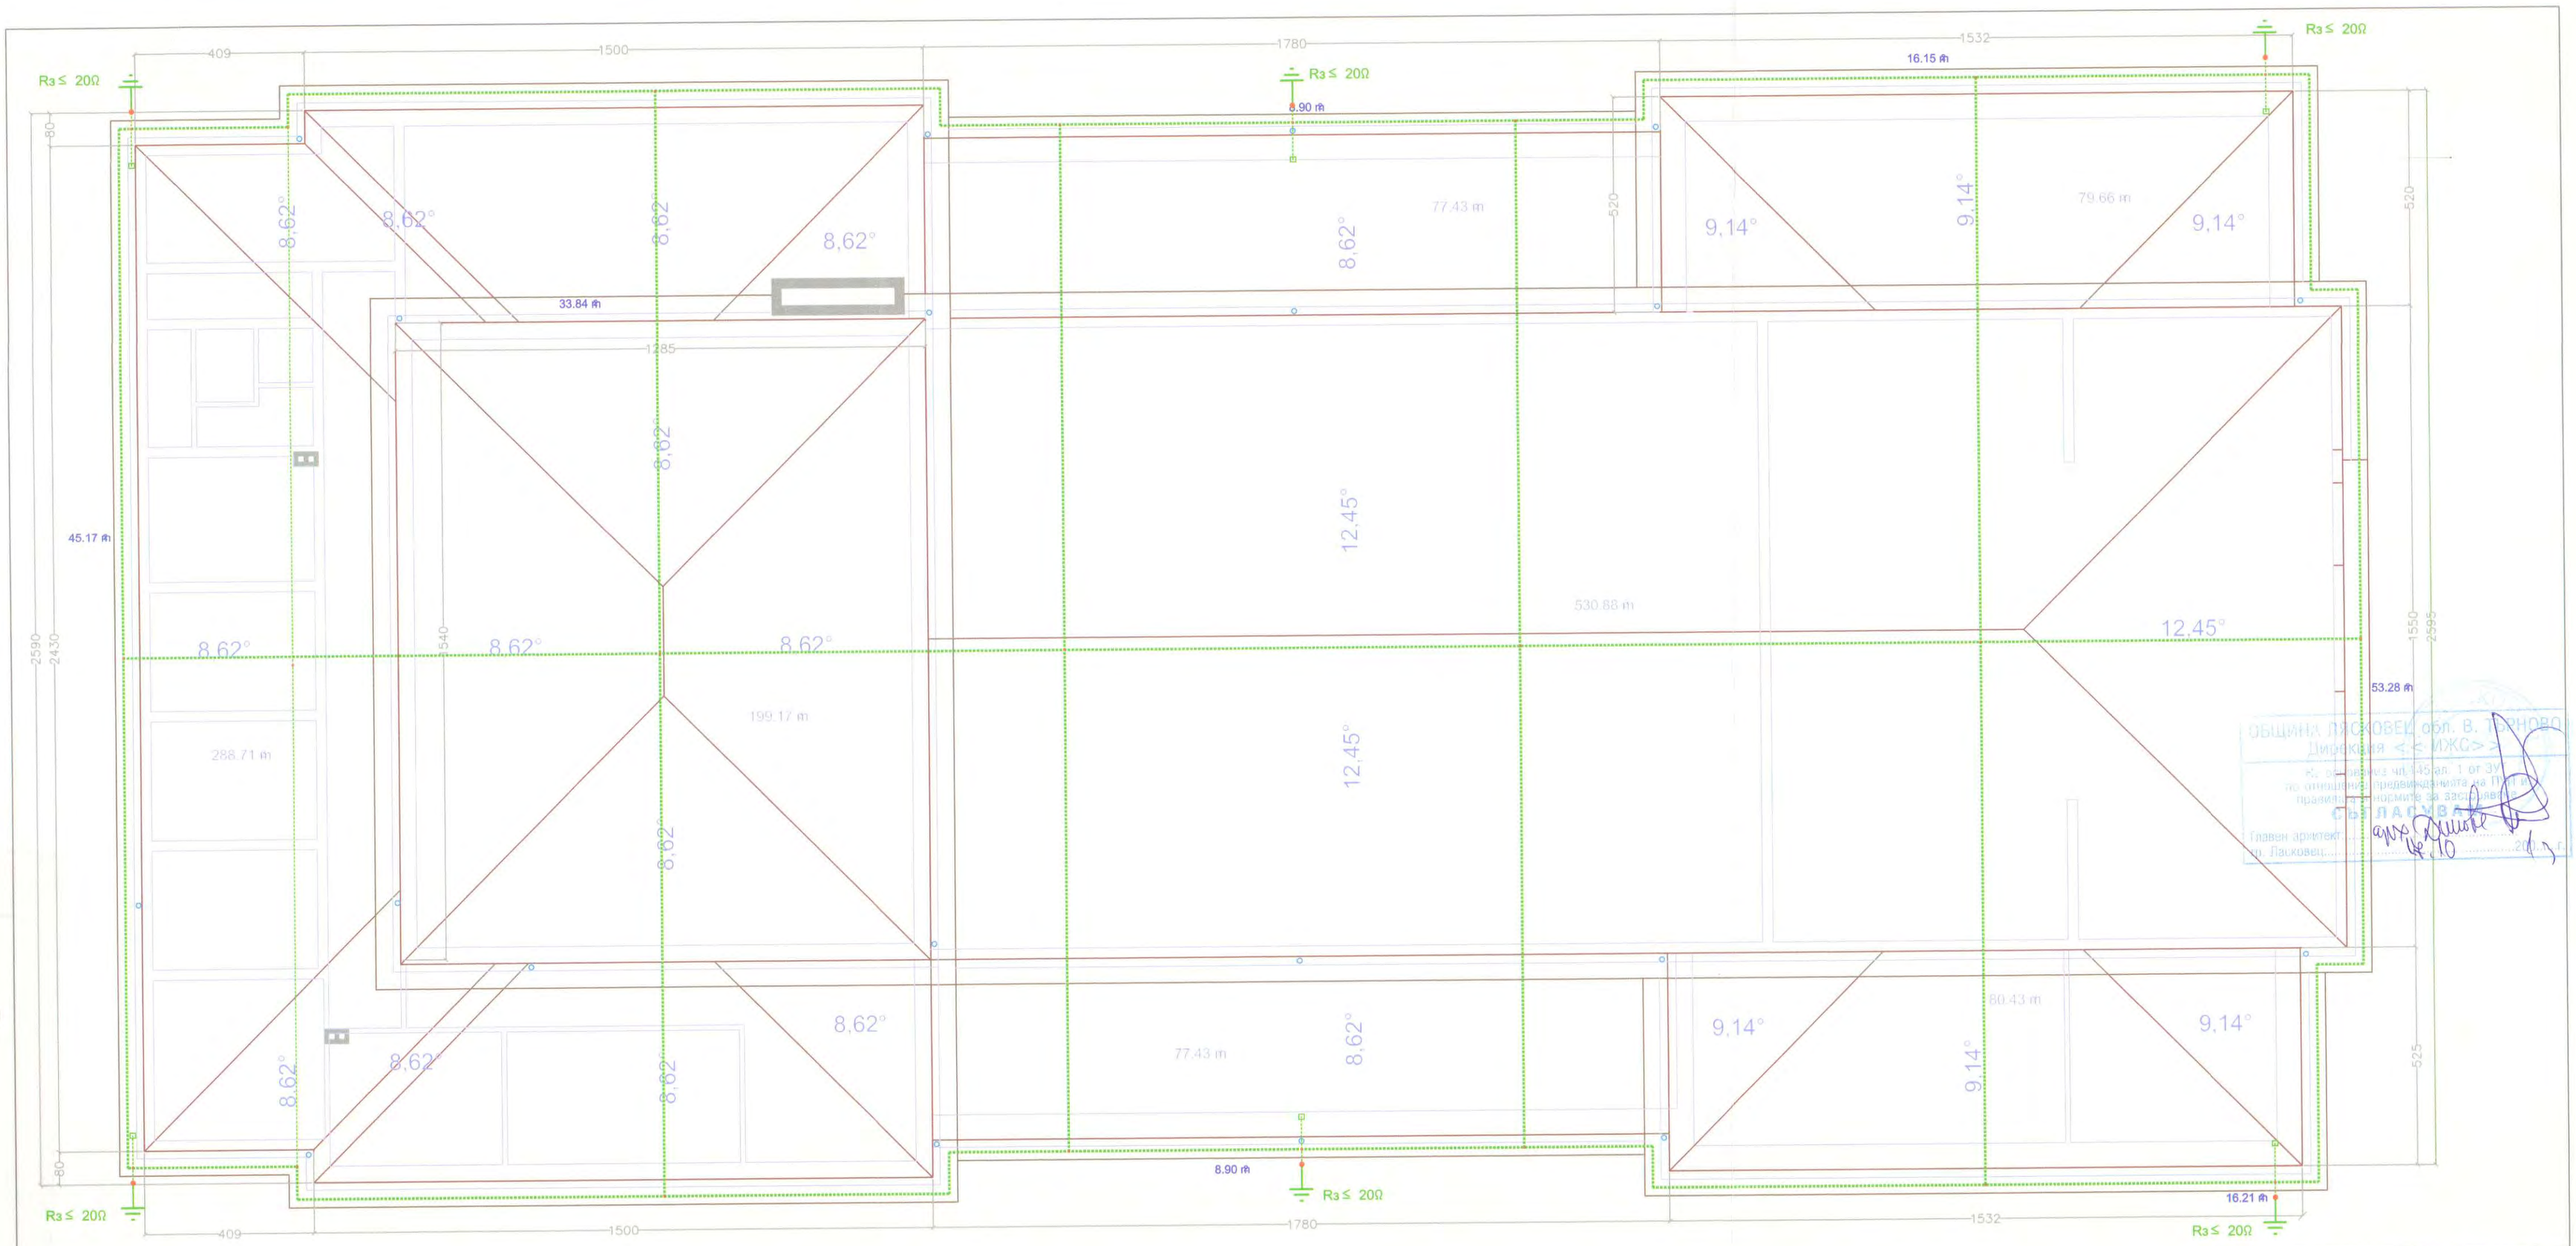

СИГНАТУРИ:

Заземителна система от два броя колове от профилна стомана L 63 / 63/ 6мм с дължина 2.5м горещо поцинковани

Контролно ревизионна кутия за връзка на контур и външна система колове-монтира се на външна страна сграда или съоръжение

ЗАЗЕМИТ.ПРОВОДНИК AlMgSi Ф8mm НЕИЗОЛИРАН, А101 с държачи за укрепване-отстояние през 1.2m мълниезащитна мрежа върху покрив и изолиран отвод

„Евро Инвест Консулт" ООД
гр.Горна Оряховица
оценка съответствието на инвестиционен проект със съществените изисквания на строежите
ЛИЦЕНЗ №ПК 0207 2713 12 2011
Специалист.....
Управител.....

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ обл. В. ТЪРНОВО
Дирекция „ИМЖО"
Съгласувал: арх. Ляскове...
Главен архитект
гр. Лясковец ..... 2013 г.

„Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък 1870" - гр. Лясковец" УПИ VIII кв.80, гр. Лясковец

Възложител: Община Лясковец

чертеж	Покрив. Мълниезащитна инсталация		
фаза ТП	М 1:100	чертеж	6 / 7
част ЕЛ	дата 2013 г.	вс.черт	

Проектант:

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Регистрационен № 03345
инж. МЛАДЕН КОСТАДИНОВ ДАРАЧИЕВ
ЕАСТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

съгласували

АС	арх. Карастоянов	
СК,ПБ,ПБЗ	инж. Панайотова	
ОВИ	инж. Александров	