МАШИНИ И СЪОРАЖЕНИЯ

1. КОТЕЛ ЧУГУНЕН С КОМБИНИРАНА ГОРЕЛКА 390kW; Nел= 1,5 kW
2. БОЙЛЕР ЗА БГВ V=1000dm3 С ЕДНА СЕДПЕНТИНА И Nел=2x7,5kW
3. МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД V=500dm3
4. ВОДОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ф219, L=1500mm
5. ВОДОСЪБИРАТЕЛ ф219, L=1500mm
6. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 4,0 m3/h; 9,6m; Nел=585W; 3/400V:
7. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 5,0 m3/h; 10,6m; Nел=905W; 3/400V;
8. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 3,5m3/h; 9,2m; Nел=585W; 3/400V:
9. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 3,0m3/h; 5,0m; Nел=195W; 1-230V:
10. ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 6,0m3/h; 10,0m; Nел= 905W; 3/400V;
11. ДИМОХОД ф250 С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
12. КОМИН ф250 ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ; H=21m
13. ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА
14. КЛИМАТИЧНА КАМЕРА С РЕКУПЕРАТОР 12000m3/ч; Qот.=125 kW; Nел= 2x5,5 kW

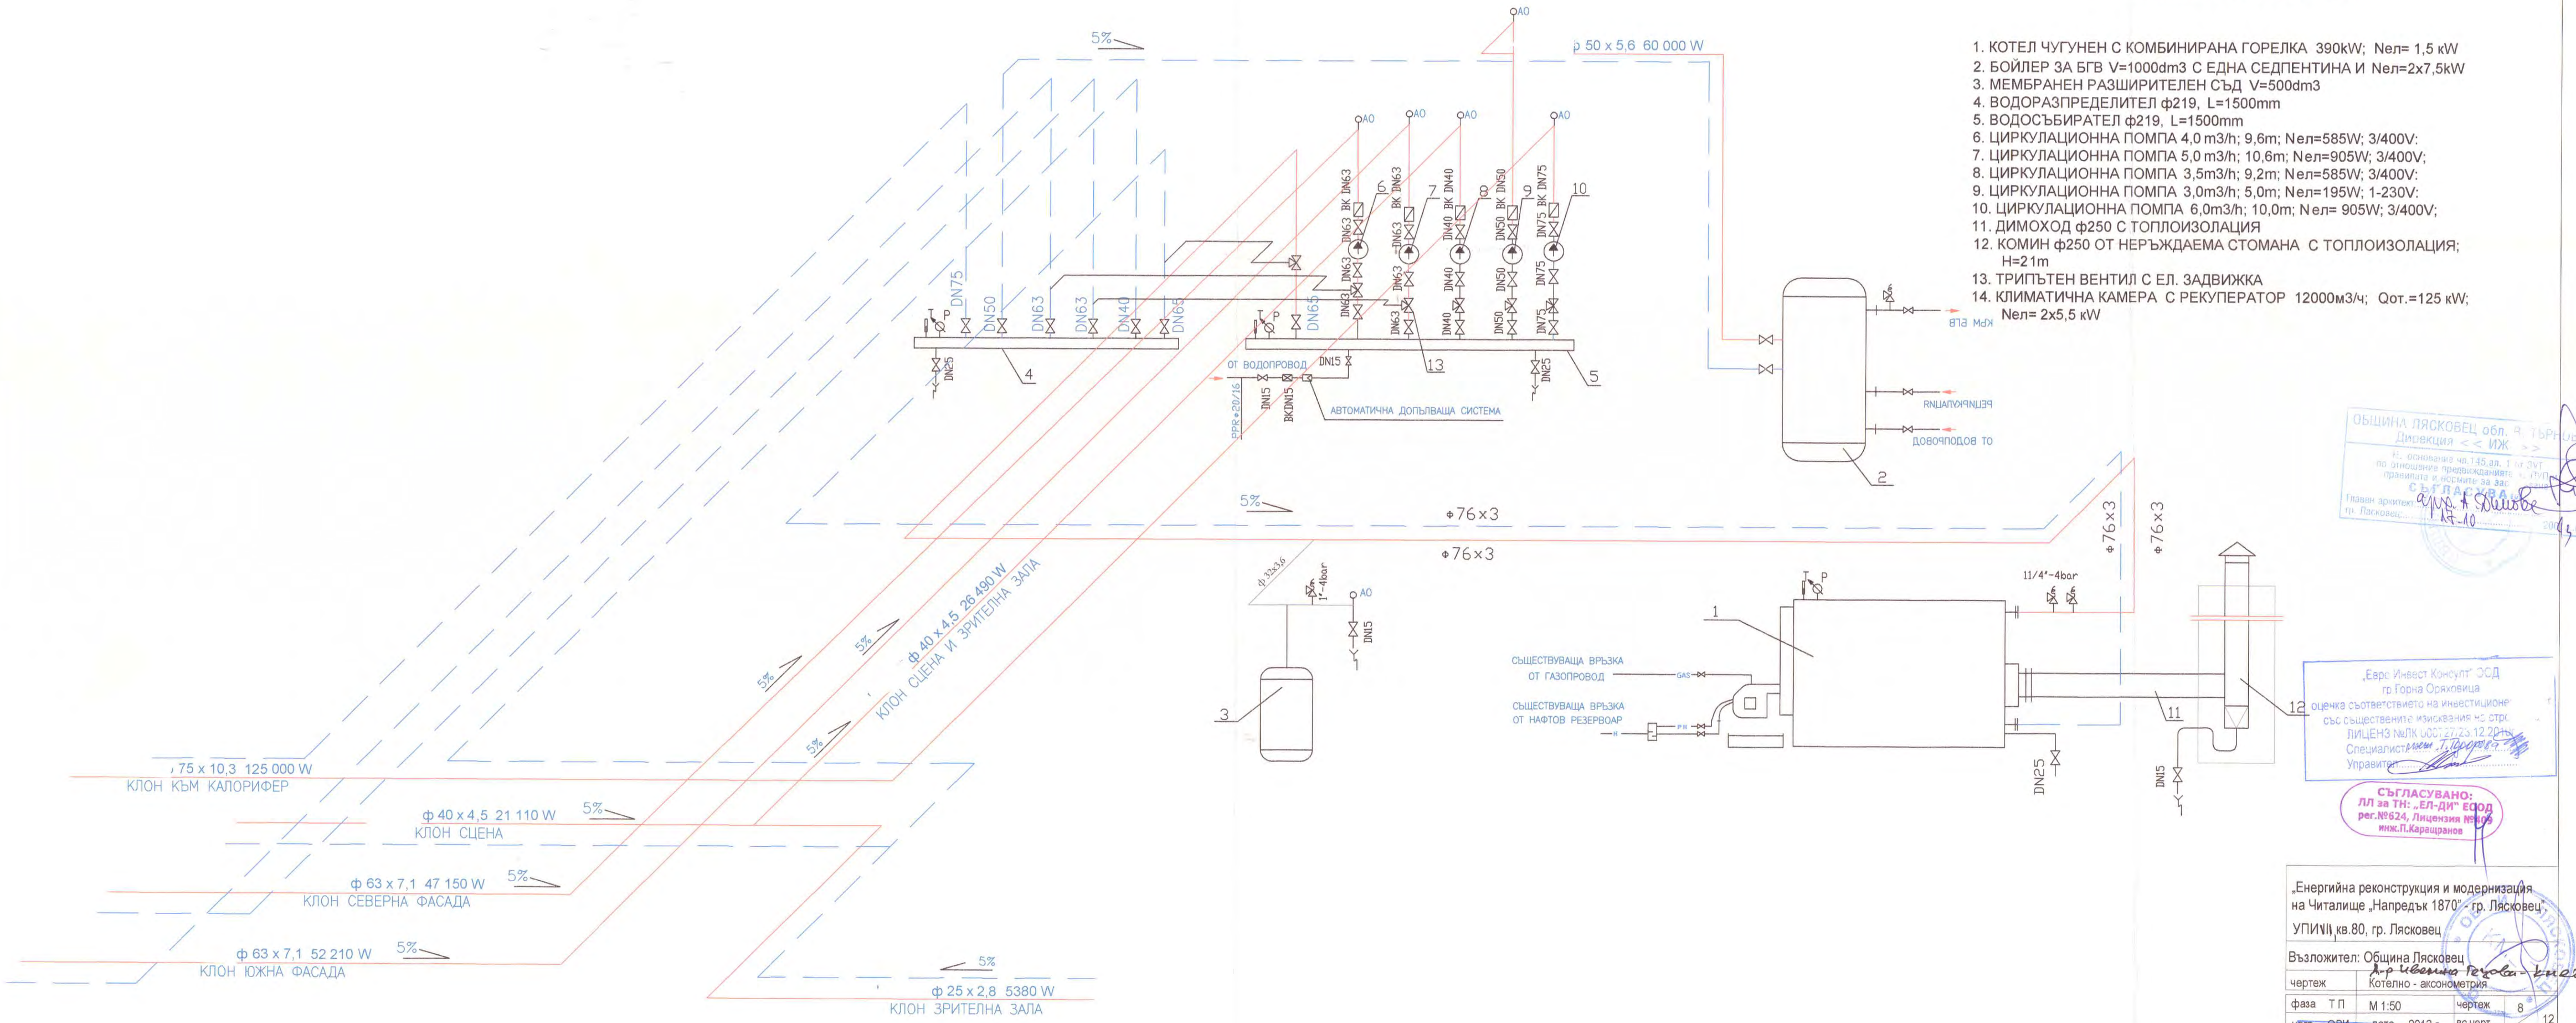

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ обл. В. ТЪРНОВО
Дирекция << ИЖ >>
По смисъла на чл.145,ал. 1 от ЗУТ
по отношение предвижданията
плановете и всеки за зас
СЪГЛАСУВАЛ
Главен архитект
гр. Лясковец

„Евро Инвест Консулт" ЕООД
гр Горна Оряховица
оценка съответствието на инвестиционе
със съществените изисквания на стр.
ЛИЦЕНЗ №ЛК 0037 23.12.2011г.
Специалист
Управител

СЪГЛАСУВАНО:
ЛЛ за ТН: „ЕЛ-ДИ" ЕООД
рег.№624, Лицензия №
инж.П.Каращанов

„Енергийна реконструкция и модернизация на Читалище „Напредък 1870" - гр. Лясковец"
УПИVII кв.80, гр. Лясковец

Възложител: Община Лясковец

чертеж	Котелно - аксонометрия		
фаза ТП	М 1:50	чертеж	8
черт. ОВИ	дата 2013 г.	вс.черт	12

Проектант: инж. Александър ЗДРАВКОВ
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ - В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 05
КИИП
ОВКХТ
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

съгласували

А-ра	арх. Каростоянов	
Констр., ПБ, ПБЗ	инж. Панайотова	
Електро	инж. Дераджиев	